



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
B01 B02	Przeptywomierz elektromagnetyczny DN350 wersja rozdzielna IP68 Profibus DP 24V DC	Promag 50L Profibus DP	55...385 m <sup>3</sup> /h	1	E+H
W1	Kabel w dostawie z przepływowymierzem		l=15m	1	E+H
A83	Ochronnik przeciwprzepięciowy do magistrali DP		Profibus DP	1	PHOENIX CONTACT
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT
SM	Skrzynka montażowa			1	LEGRAND

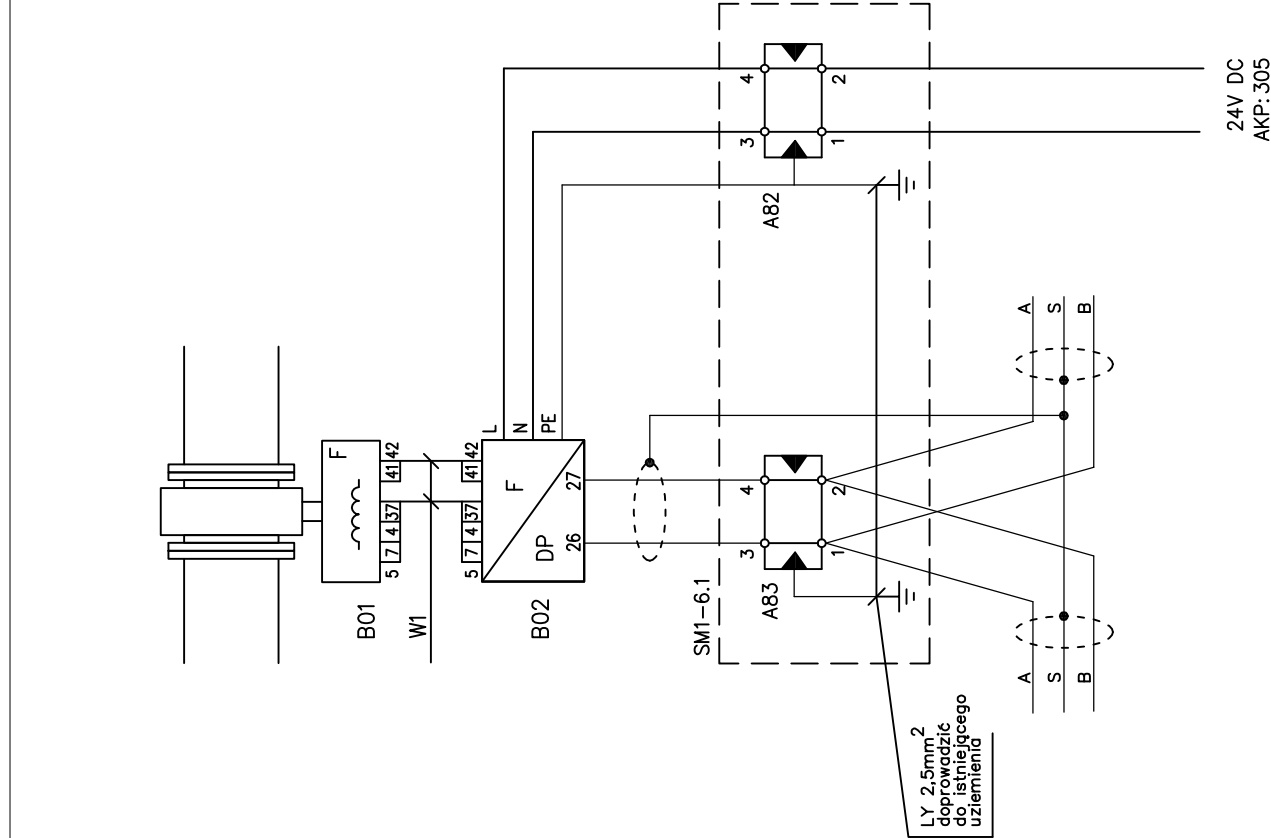

UWAGA:

Połączenie magistrali DP rozpatrywać łącznie z rysunkiem AKP:302

FIRQ 323

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011	
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana		Nazwa obiektu: Ob. nr 6 – Reaktor biologiczny		Rev. ....	
Tytuł rys. <b>Pomiar ilości recyrkulacji wewnętrznej w ciągu 1</b>					
Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys.		AKP:323
Branża:	Automatyka		Nr uprawnień		Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		05.2012		
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała		05.2012		