



Zasilanie : Rozdzielnica R24

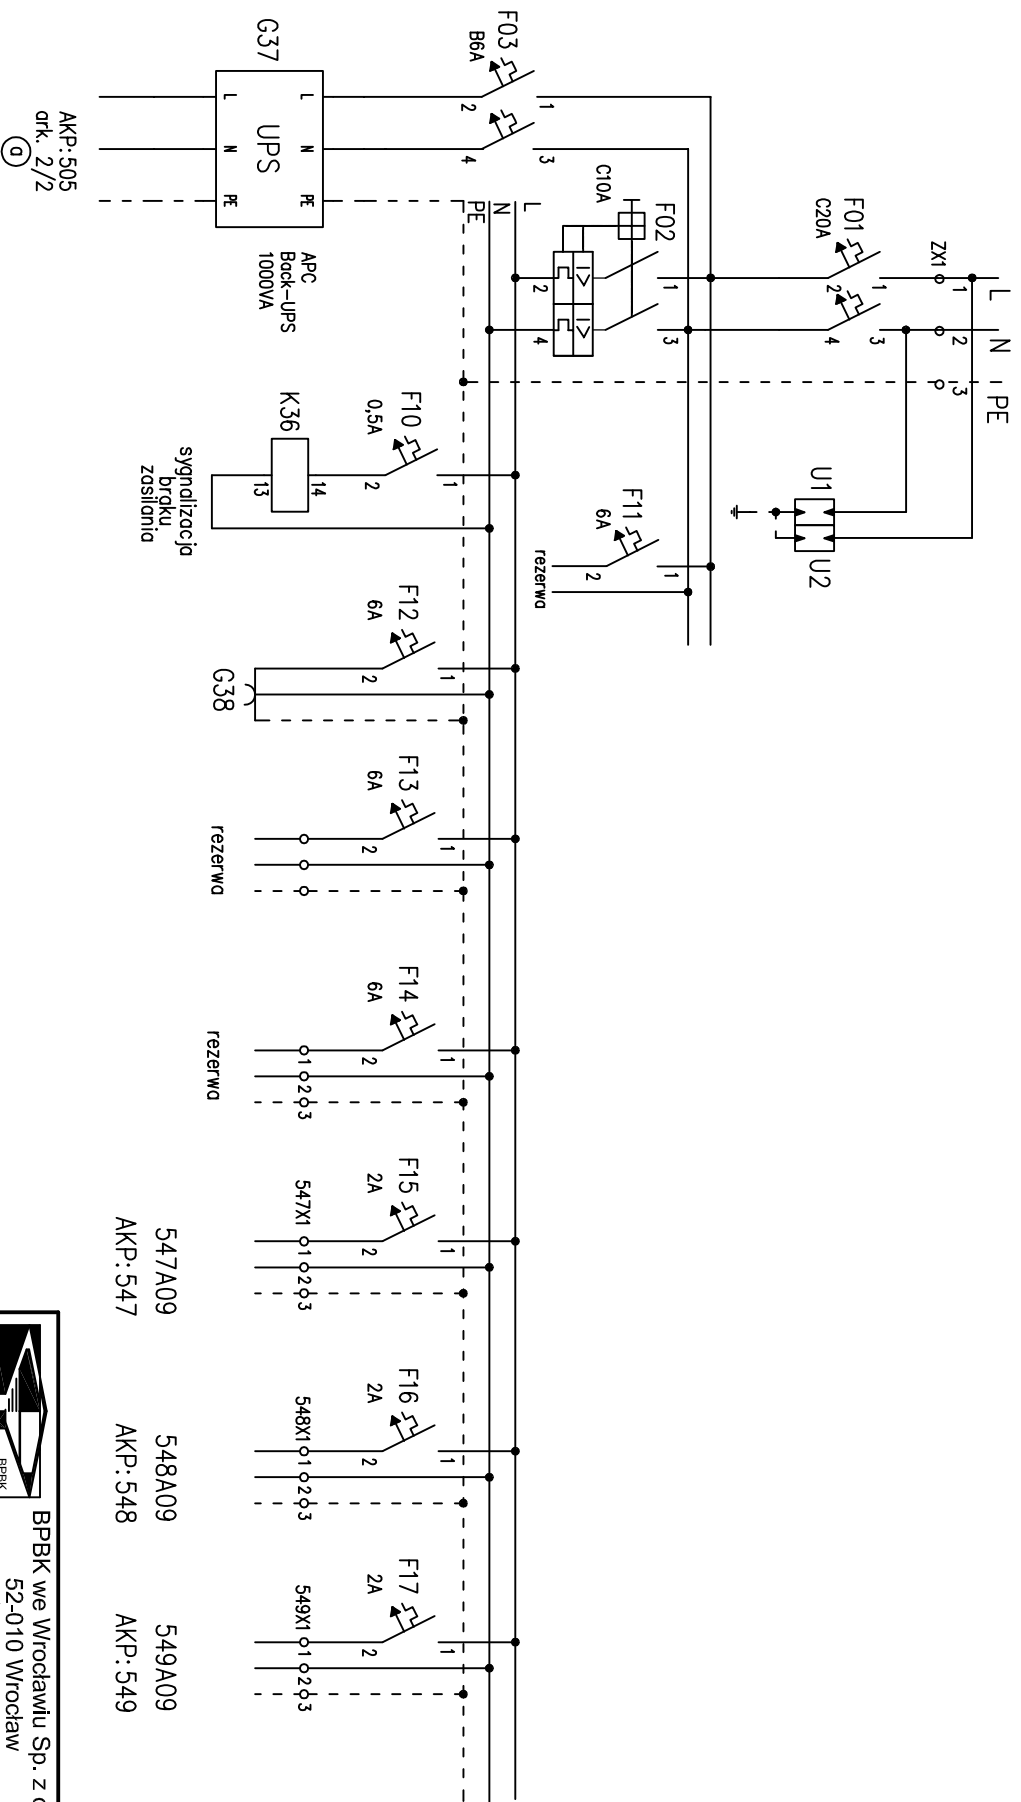

547A09 548A09 549A09
 AKP: 547 AKP: 548 AKP: 549

UWAGA

W celu zabezpieczenia przepięciowego należy
 uwzględnić dwa stopnie ochrony odgromowej
 i przepięciowej w rozdzielni elektrycznej

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej.	S49-2/2011
Nazwa inwestycji:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana		Rev.
Tytuł rys.					
Zasilanie szafy sterownika SSS					
Stadium:	projekt wykonawczy	Nr rys.	AKP:505 art. 1/2		
Branża:	Automatyka	Nr uprawnień	Podpis		
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		11.2012		
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała		11.2012		