



RZUT POZIOMY

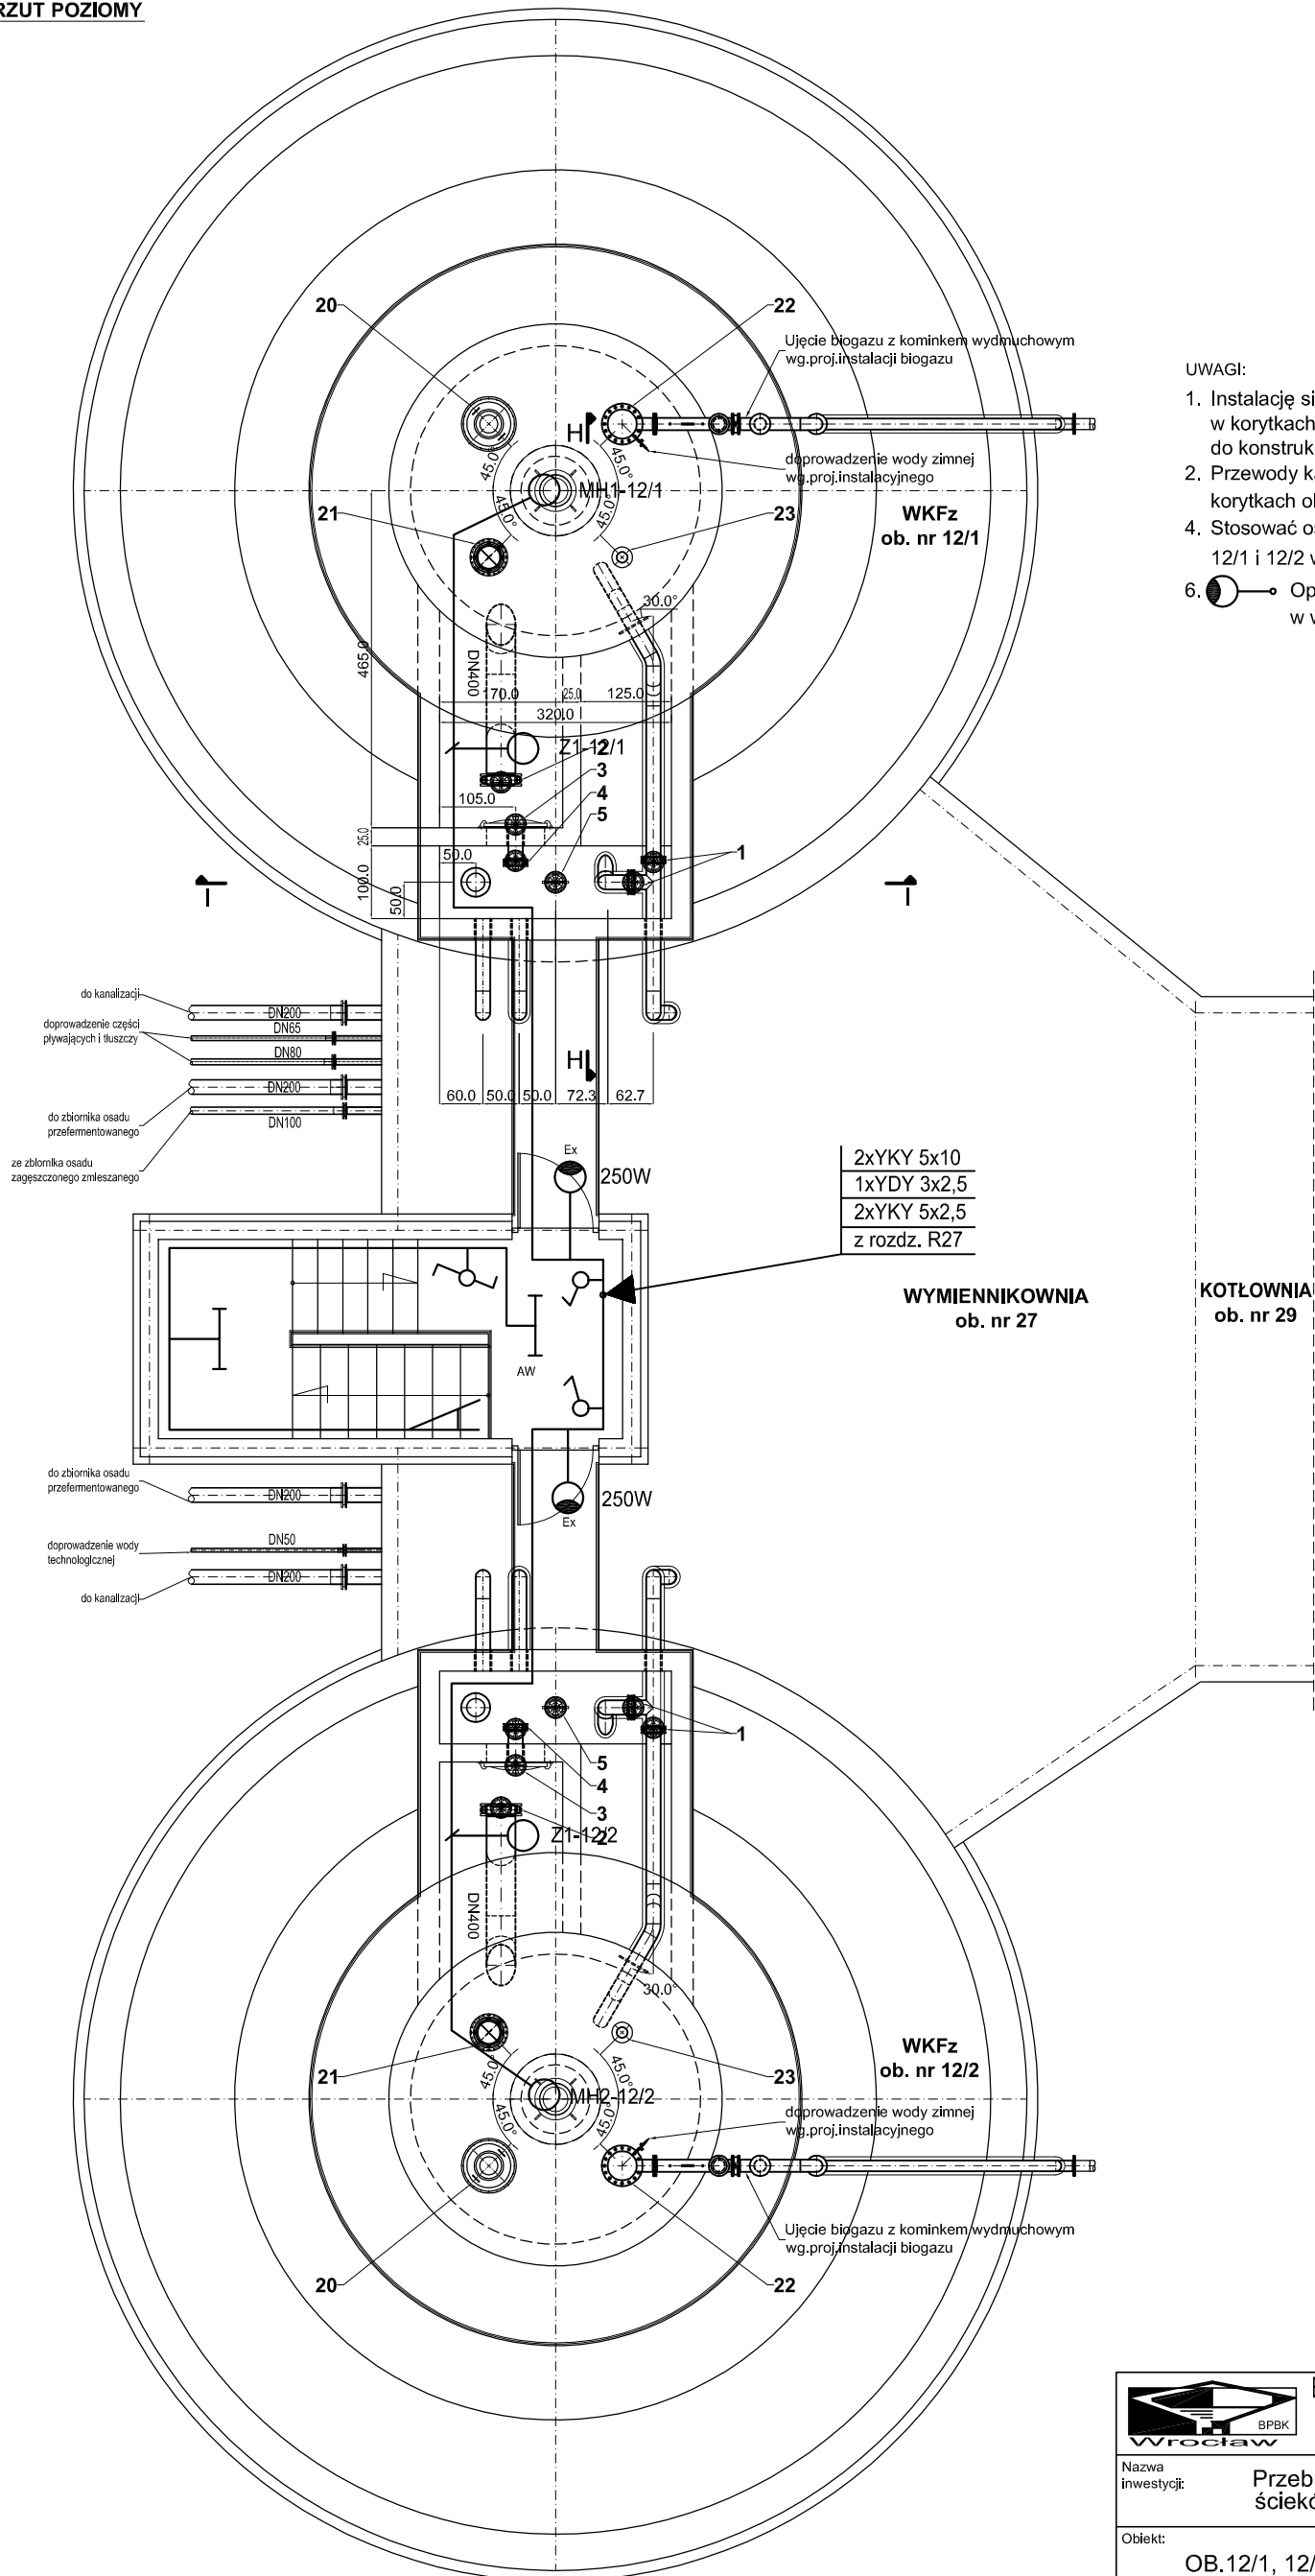

- UWAGI:
1. Instalację siły wykonać kablami YKY 1kV układanymi w korytkach ze stali kwasoodpornej mocowanych do konstrukcji.
 2. Przewody kable sterownicze i sygnalizac. układać w osobnych korytkach obok inst. siły.
 4. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44 a na obiektach 12/1 i 12/2 w wykonaniu przeciwwybuchowym "Ex".
 6. Oprawa oświetl. sodowa 250W zewnętrzna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

	BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19	Nr rej.	S49-2/2011	
		Rev.	
Nazwa inwestycji:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana		
Obiekt:		OB.12/1, 12/2 Wydzielone Komory Fermentacyjne		
Tytuł rys.		Plan instalacji siły i oświetlenia WKF - poziom 82,5		
Stadium:		PW	Skala:	1:100
			Nr rys.	E-45
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	06.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	06.2012	