



RZUT POZIOMY

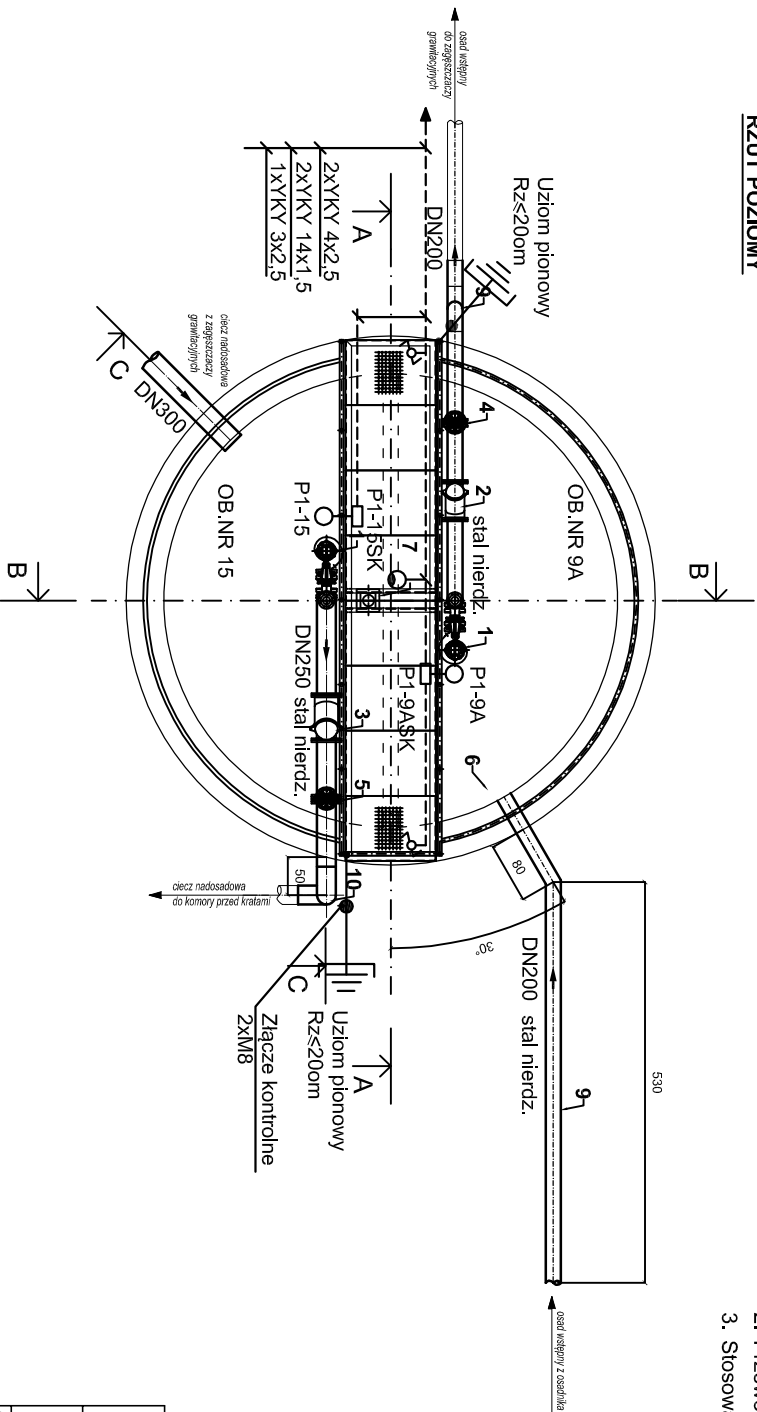

UWAGI:

1. Instalację siły wykonać przewodem YDY 750V lub kablami YKY 1kV ułożanymi w korytkach ze stali kwasoodpornej zaizolowanych na wspornikach mocowanych do ściany.
2. Przewody i kable sterownicze układać w osobnych korytkach.
3. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011	
Rev.					
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościelana					
Objekt: OB. 9A, 15 Pompownia osadu wstępnego, Pompownia wód nadosadowych i ścieków					
Tytuł rys. i uzmiętojce: Plan instalacji siły, oświetlenia i uzmiętojcej					
Stadium: PW		Skala: 1:100		E-15	
Branża: elektryczna	Nr uprawnień	Data		Podpis	
Projektant: mgr inż. Z. Kowalik	155/771/wwm	06.2012			
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBP	06.2012			