



Ochrona przepięciowa	Pomiar napięcia	Wyl. ppoz.	Zasilanie	Dmuchawa D1-10	Dmuchawa D2-10	Dmuchawa D3-10	Zestaw gniazd	Instalacja oświetleniowa	Szafa AKP	Wentylacja	Transf. bezp.
----------------------	-----------------	------------	-----------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------	------------	---------------

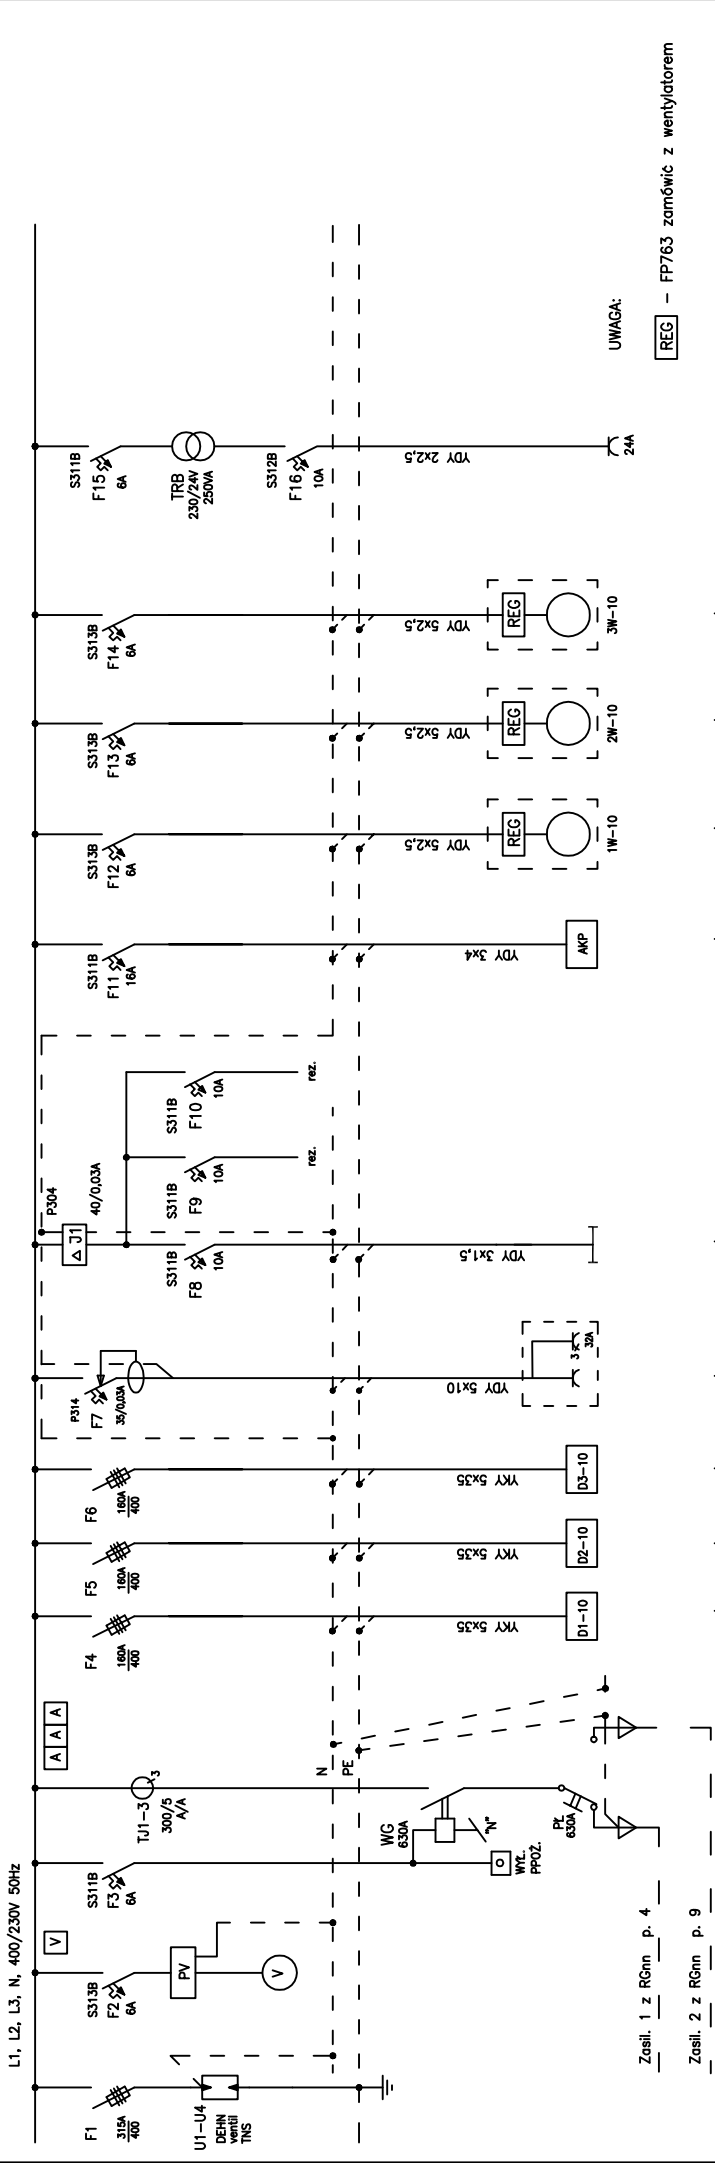

Szafa AKP	1,0kW
Wentylator DRH500/30 -6/8/12 3-bieg. z regulat. obrotów	0,92kW
Wentylator DRH500/30 -6/8/12 3-bieg. z regulat. obrotów	0,92kW
Wentylator DRH500/30 -6/8/12 3-bieg. z regulat. obrotów	0,92kW
Osw. ob. nr 10	0,9kW
Zestaw gniazd ZG1	5,0kW
Dmuchawa D3-10	55,0kW
Dmuchawa D2-10	55,0kW
Dmuchawa D1-10	55,0kW

 Wrocław BPBK	BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011
			Rev.
Nazwa inwestycji:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana	
Objekt:		Ob. 10 Stacja dmuchaw	
Tytuł rys.		Rozdzielnica R10	
Stadium:		PW	Ark/A-szy. 1/2
Branża:	elektryczna	Nr uprawnień	Nr rys. E-28
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	155/77/Wwm	Data 06.2012
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	274/79/WBPP	Podpis 06.2012

UKŁAD PRACY : TNS	Pi = 172,5kW
SAMOCZ. WYŁ. ZASILANIA	Pz = 157,5kW