



**RZUT POZIOMY NA POZIOMIE 69,40**

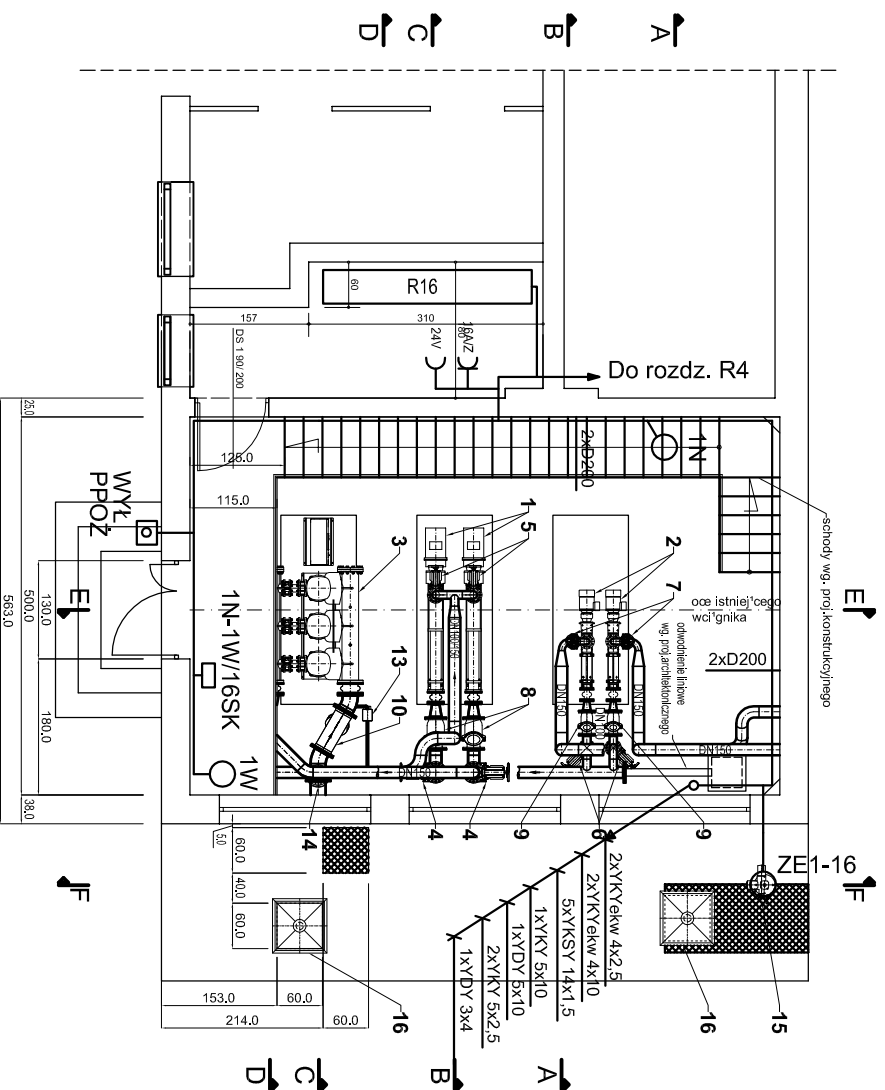

## UWAGI:

1. Instalację siły wykonać kablami YKY 1kV oraz przewodami YDY 750V układanymi w korytkach stalowych ocynkowanych.
2. Przewody i kable sterownicze układać w osobnych korytkach obok instalacji siły.
3. Stosować osprzęt szczeliny minimum IP44.
4. Rozdz. R16 postawić na cokołe z ceownika C100.

		<b>BPBK we Wrocławiu Sp.z o.o.</b> 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19	
Nazwa inwestycji:		Nr rej.	S49-2/2011
Objekt:		Rev.	.....
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłeczewie dla m. Kosciana			
Tytuł rys.			
OB: 16 Przepompownia osadu nadmierzno, zagęszczanego wstępnego, wody technologicznej			
Plan instalacji siły - poziom 69,40			
Skala: 1:100		E-34	
Stan: PW	Nr rys.	Data	Podpis
Branża: elektryczna	Nr uprząwleń		
Projektant: mgr inż. Z. Kowalik	155/77Wwm	06.2012	
Sprawdzający: mgr inż. R. Jaworski	274/79WBP	06.2012	