

- OZNACZENIA

OW

Umywalkowy oprzewacz wody

P=3,5kW, U=230V

HA

Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze

węza typu HA DN20

BA

Zawór antyskażeniowy typ BA DN25

●

Zawór odcinający



ZZ

Zawór za złączką do węza



PI



Pluczka zbiornikowa

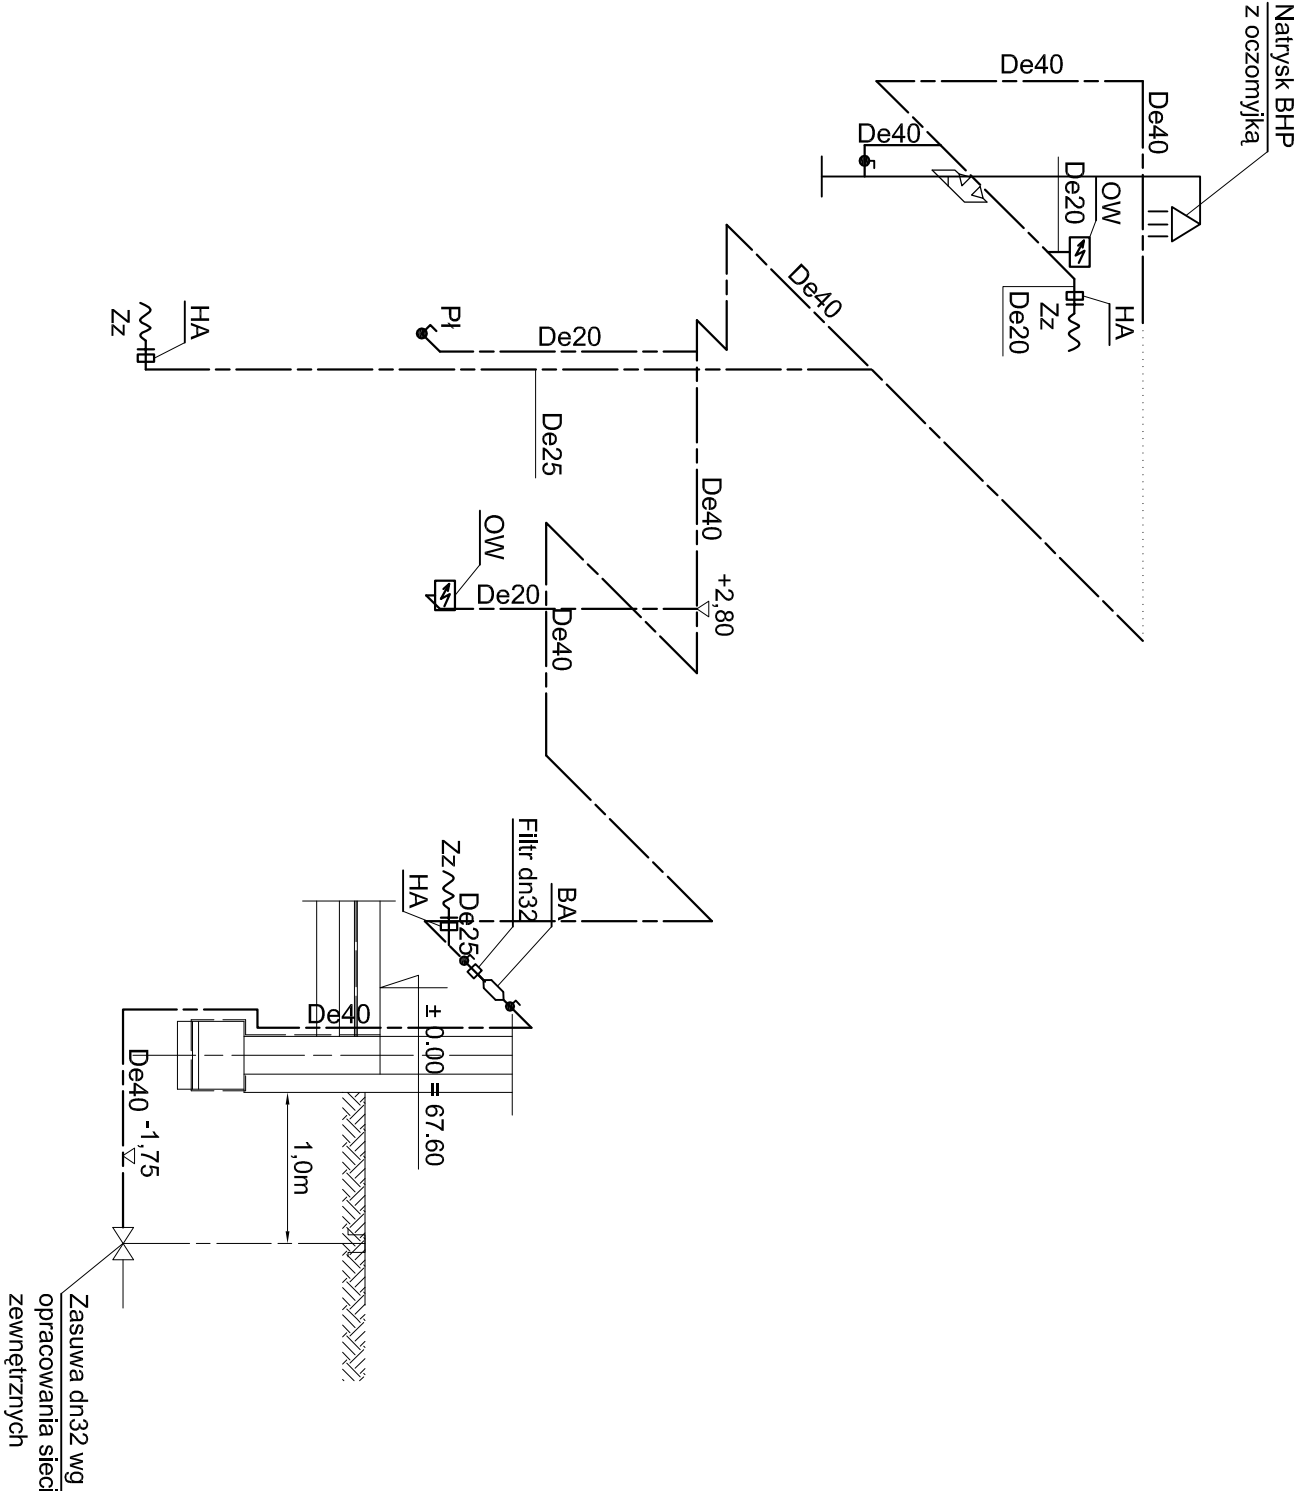ROZWINIĘCIE WODY ZIMNEJ

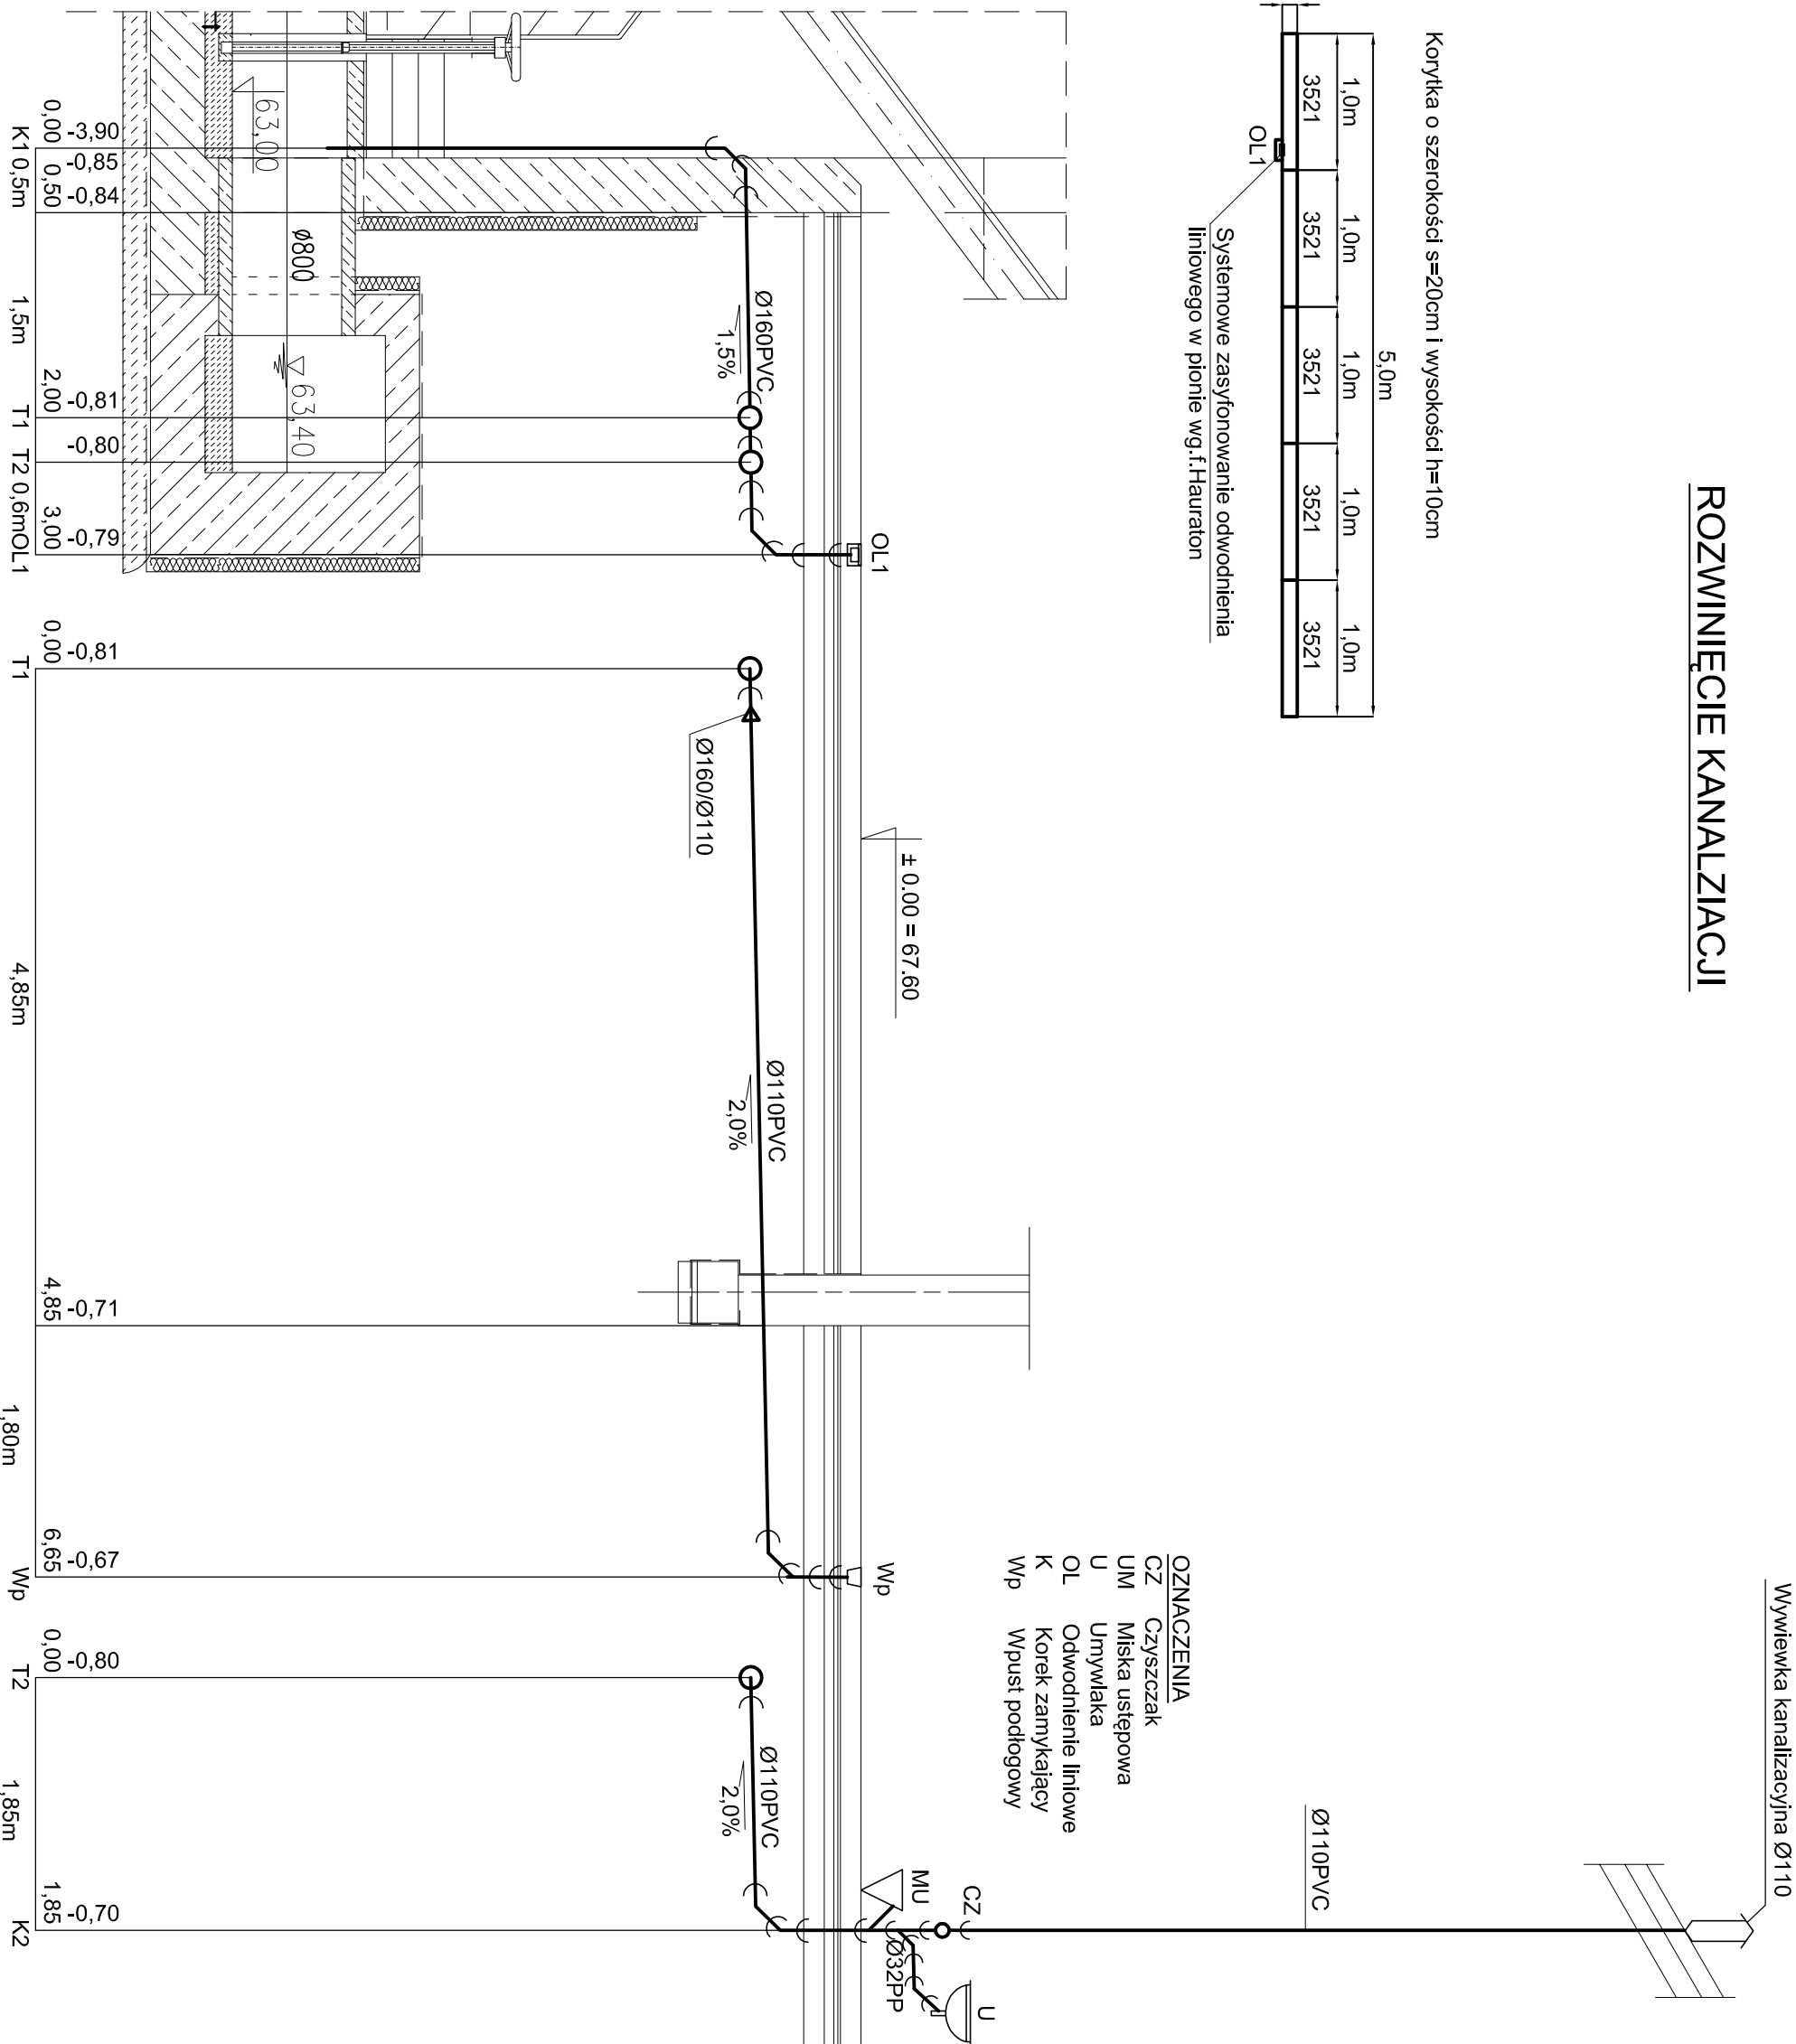

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI



		BPRK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1.	
Nazwa inwestycji	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kosztarna		Nr ref. S49-2/2011
Objekt	Część składowa: Obiekt nr 1A - 1B - hala kryta, pomieszczenie ewakuacji skatek, pomieszczenie pomp dawkujących i zewnętrzny zbiornik węgla wapnia		Rev.
Tytuł rys. Rozwinięcie instalacji wody zimnej i kanalizacji			
Skalanc:	PW	Nr rys.	1: 50
Stanowisko:	Instalacje sanitarne	Nr rys.	IS4
Projektant:	mgr inż. Urszula Łachna	Data	Podpis
Asystent:	mgr inż. Daria Grzesiak	12.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Maria Michalska	12.2012	