


ob.nr16
Przepompownia
osadu nadmiernego
Przewody alarmowe
spiąć pod pokrywami
końcowymi

SCHEMAT ALARMOWY


Oznaczenia:


- Przewód miedziany ocynkowany 1,5mm
- Przewód miedziany
- Uniwersalna puszka przyłączeniowa UPP z uzziemieniem
- Korcówka zerująca lokalizatora KZL
- Kabel przyłączeniowy lokalizatora typ K

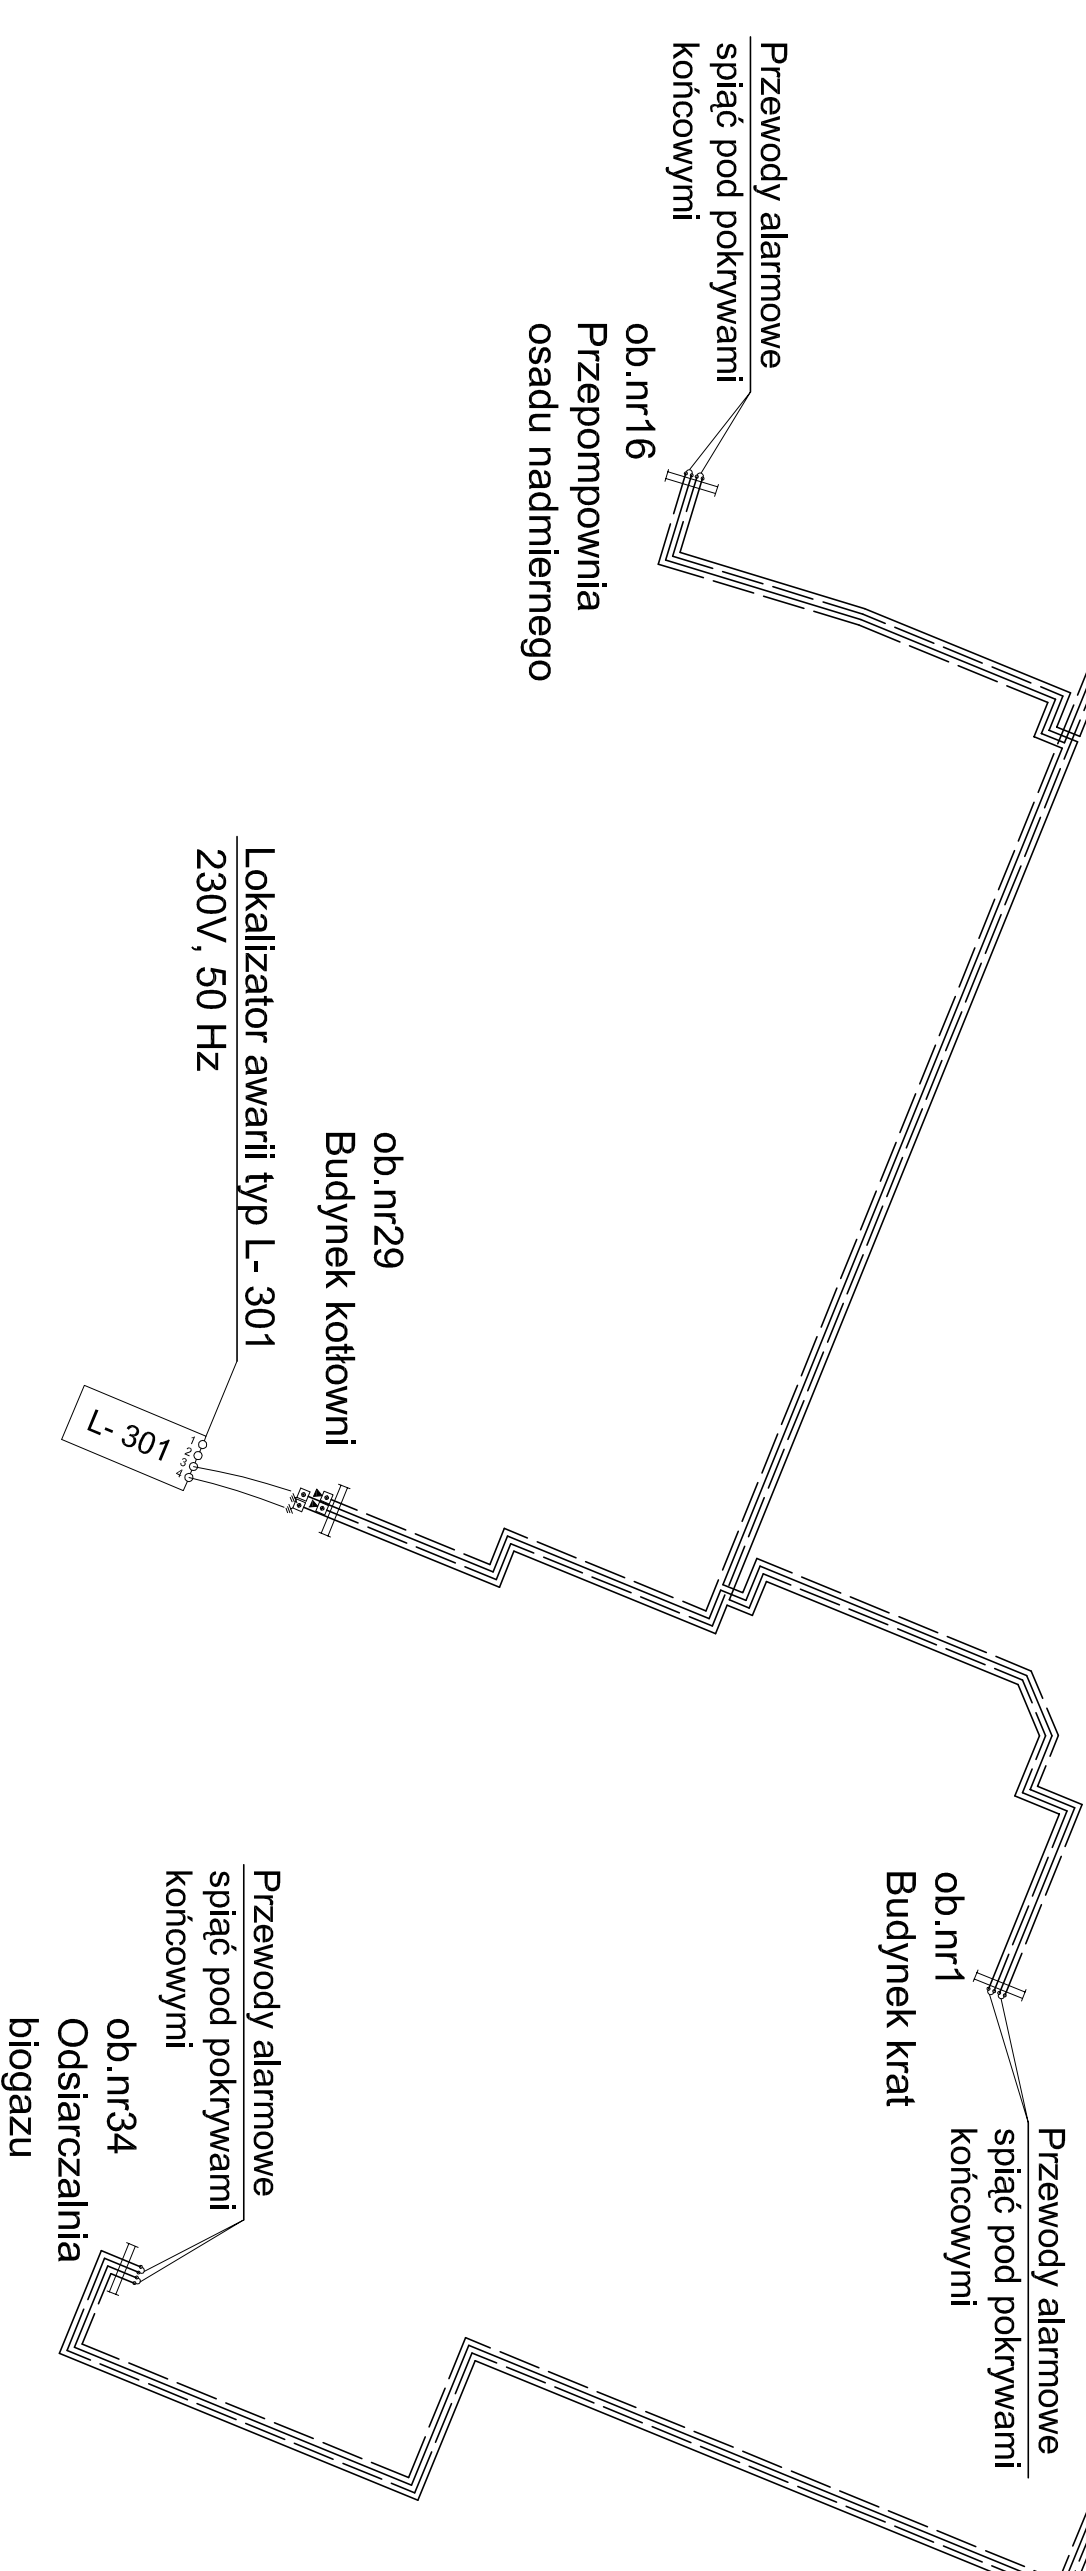

ob.nr16
Przepompownia
osadu nadmiernego

SCHEMAT MONTAŻOWY

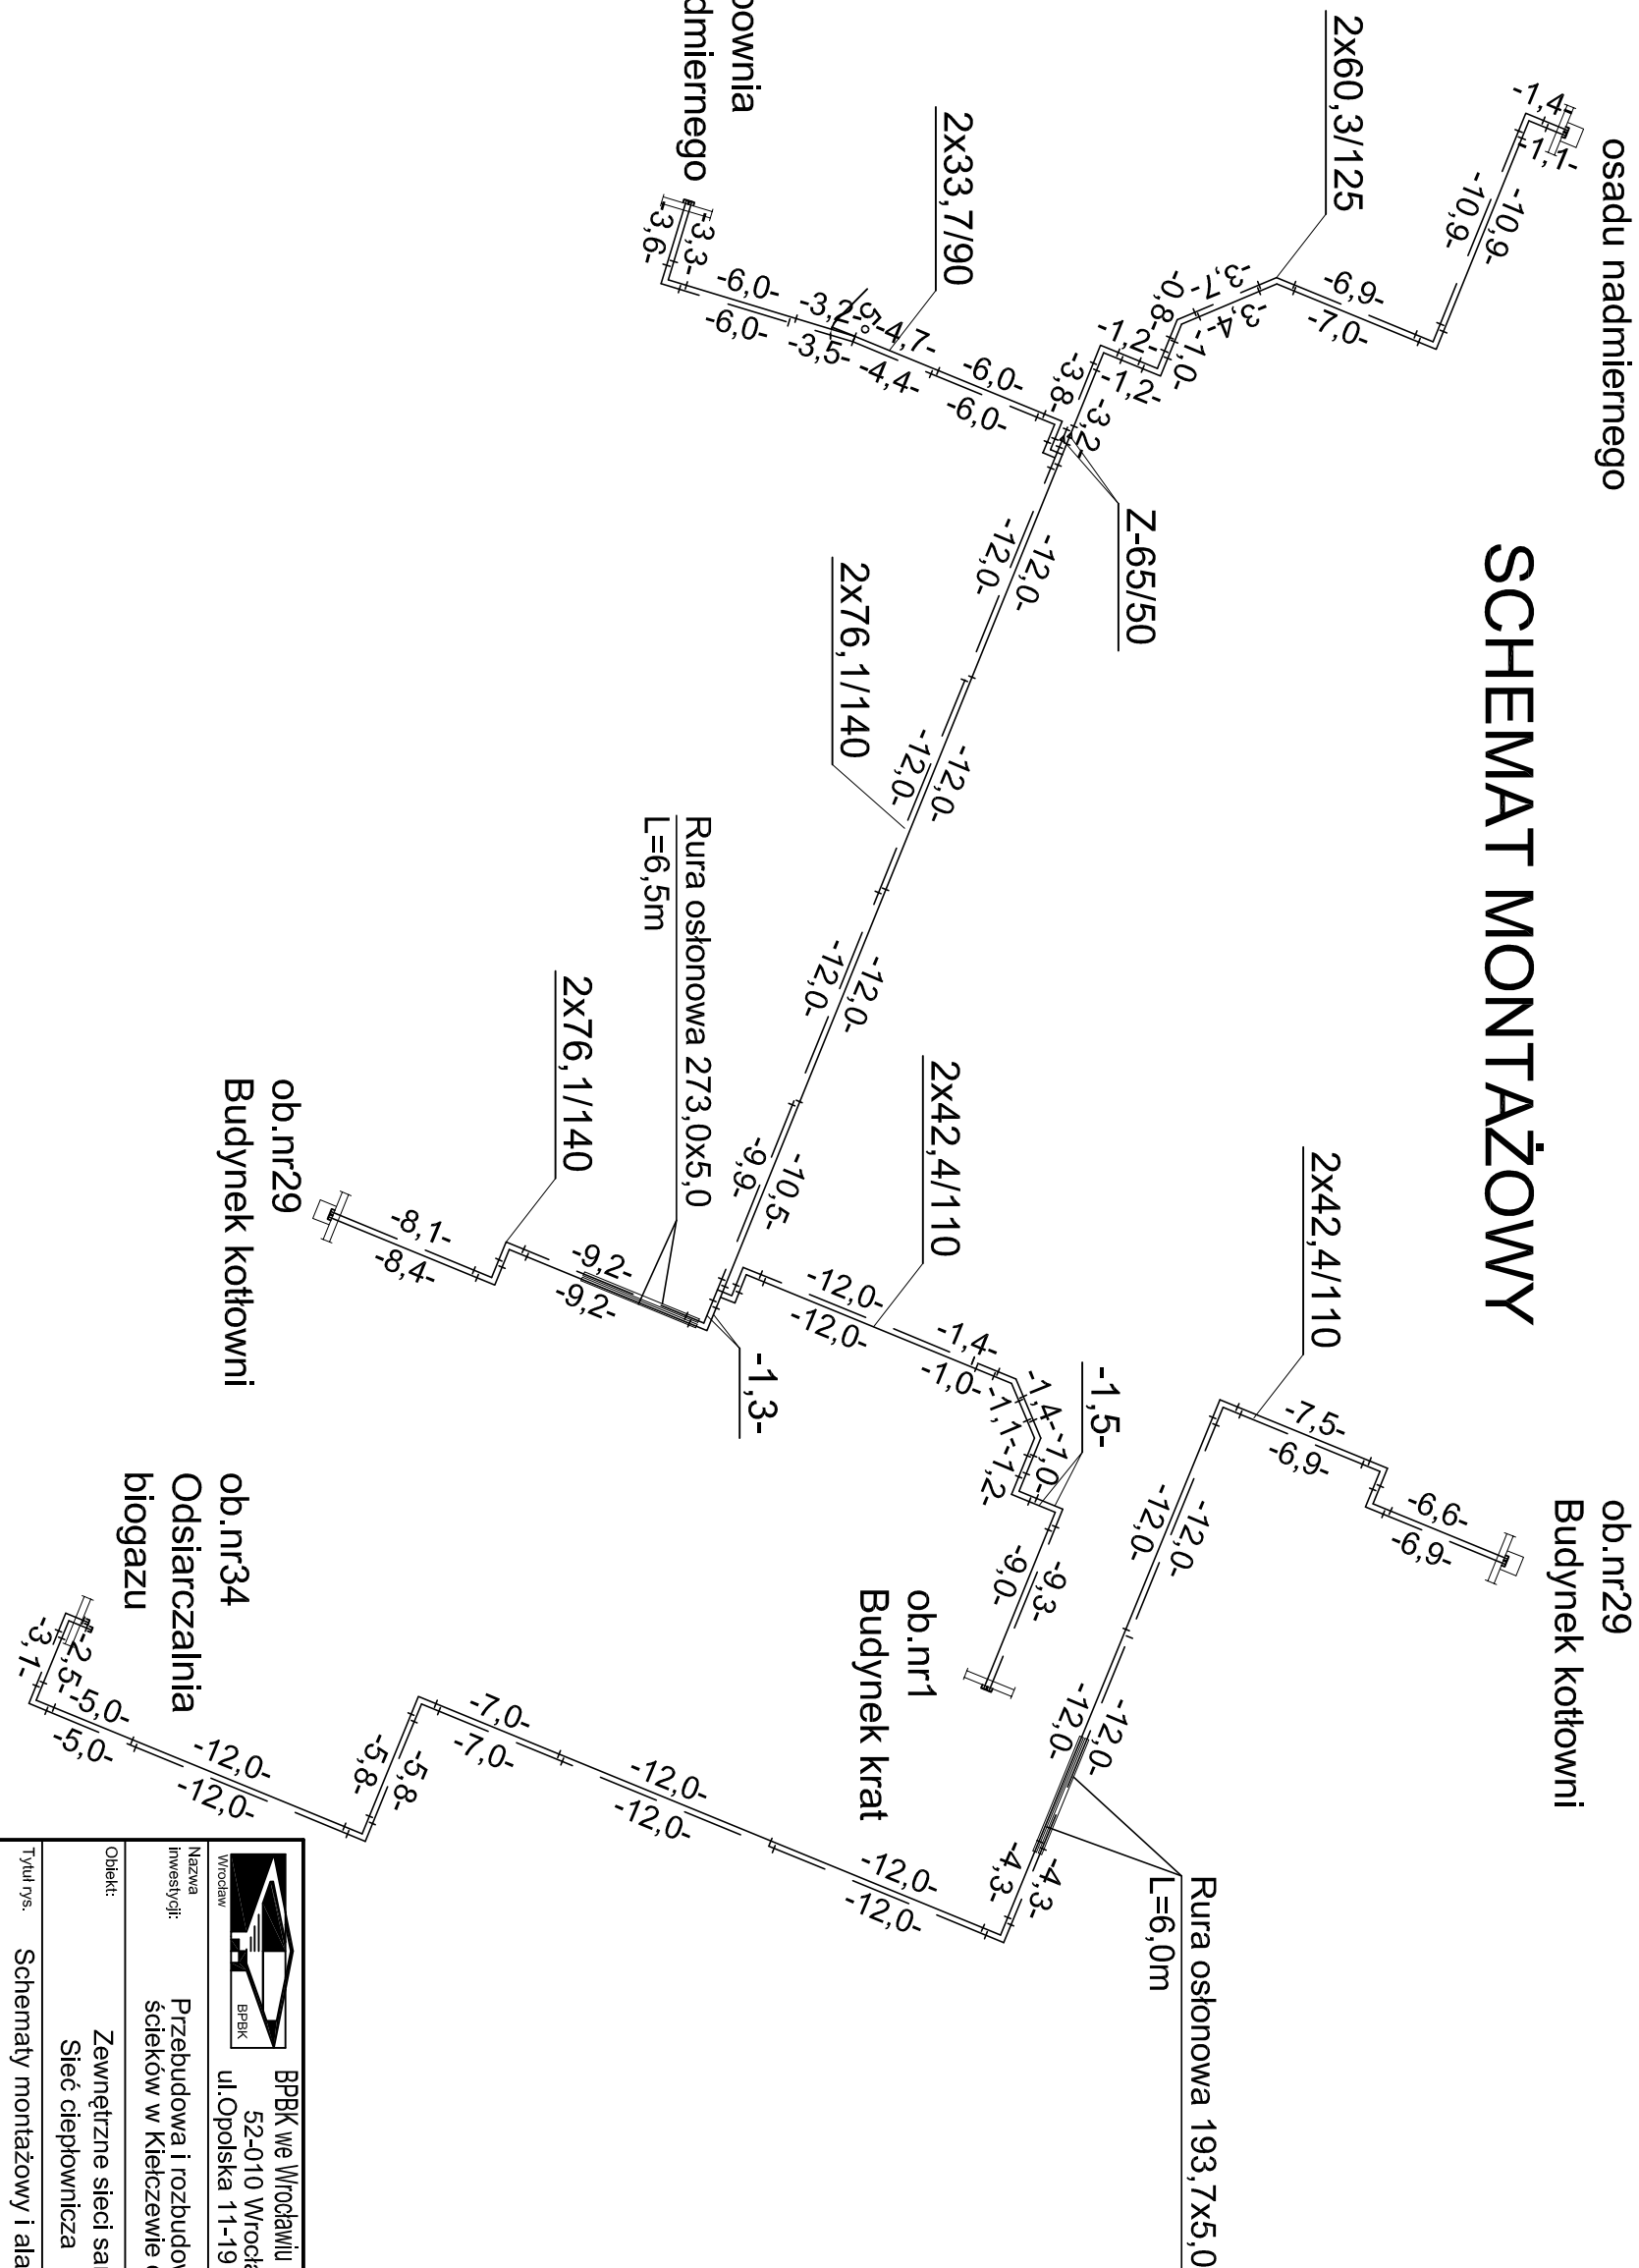

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1		Nr rej. SA-9-2/2011 Rok:	
Nazwa inwestycji:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana			
Opis:		Zewnętrzne sieci sanitarne Sieć ciepłownicza			
Tytuł rys.		Schematy montażowy i alarmowy sieci ciepłowniczej			
Stanowisko:		Skala: -			
Student:		P. W.		Nr rys.	IS12
Branża:		Instalacje sanitarne		Nr uprawnień	Proble
Projektant:		mgr inż. Urszula Łachna		Data	12.2012
Asystent:		mgr inż. Daria Grzesiak		Data	12.2012