




Przekrój B-B

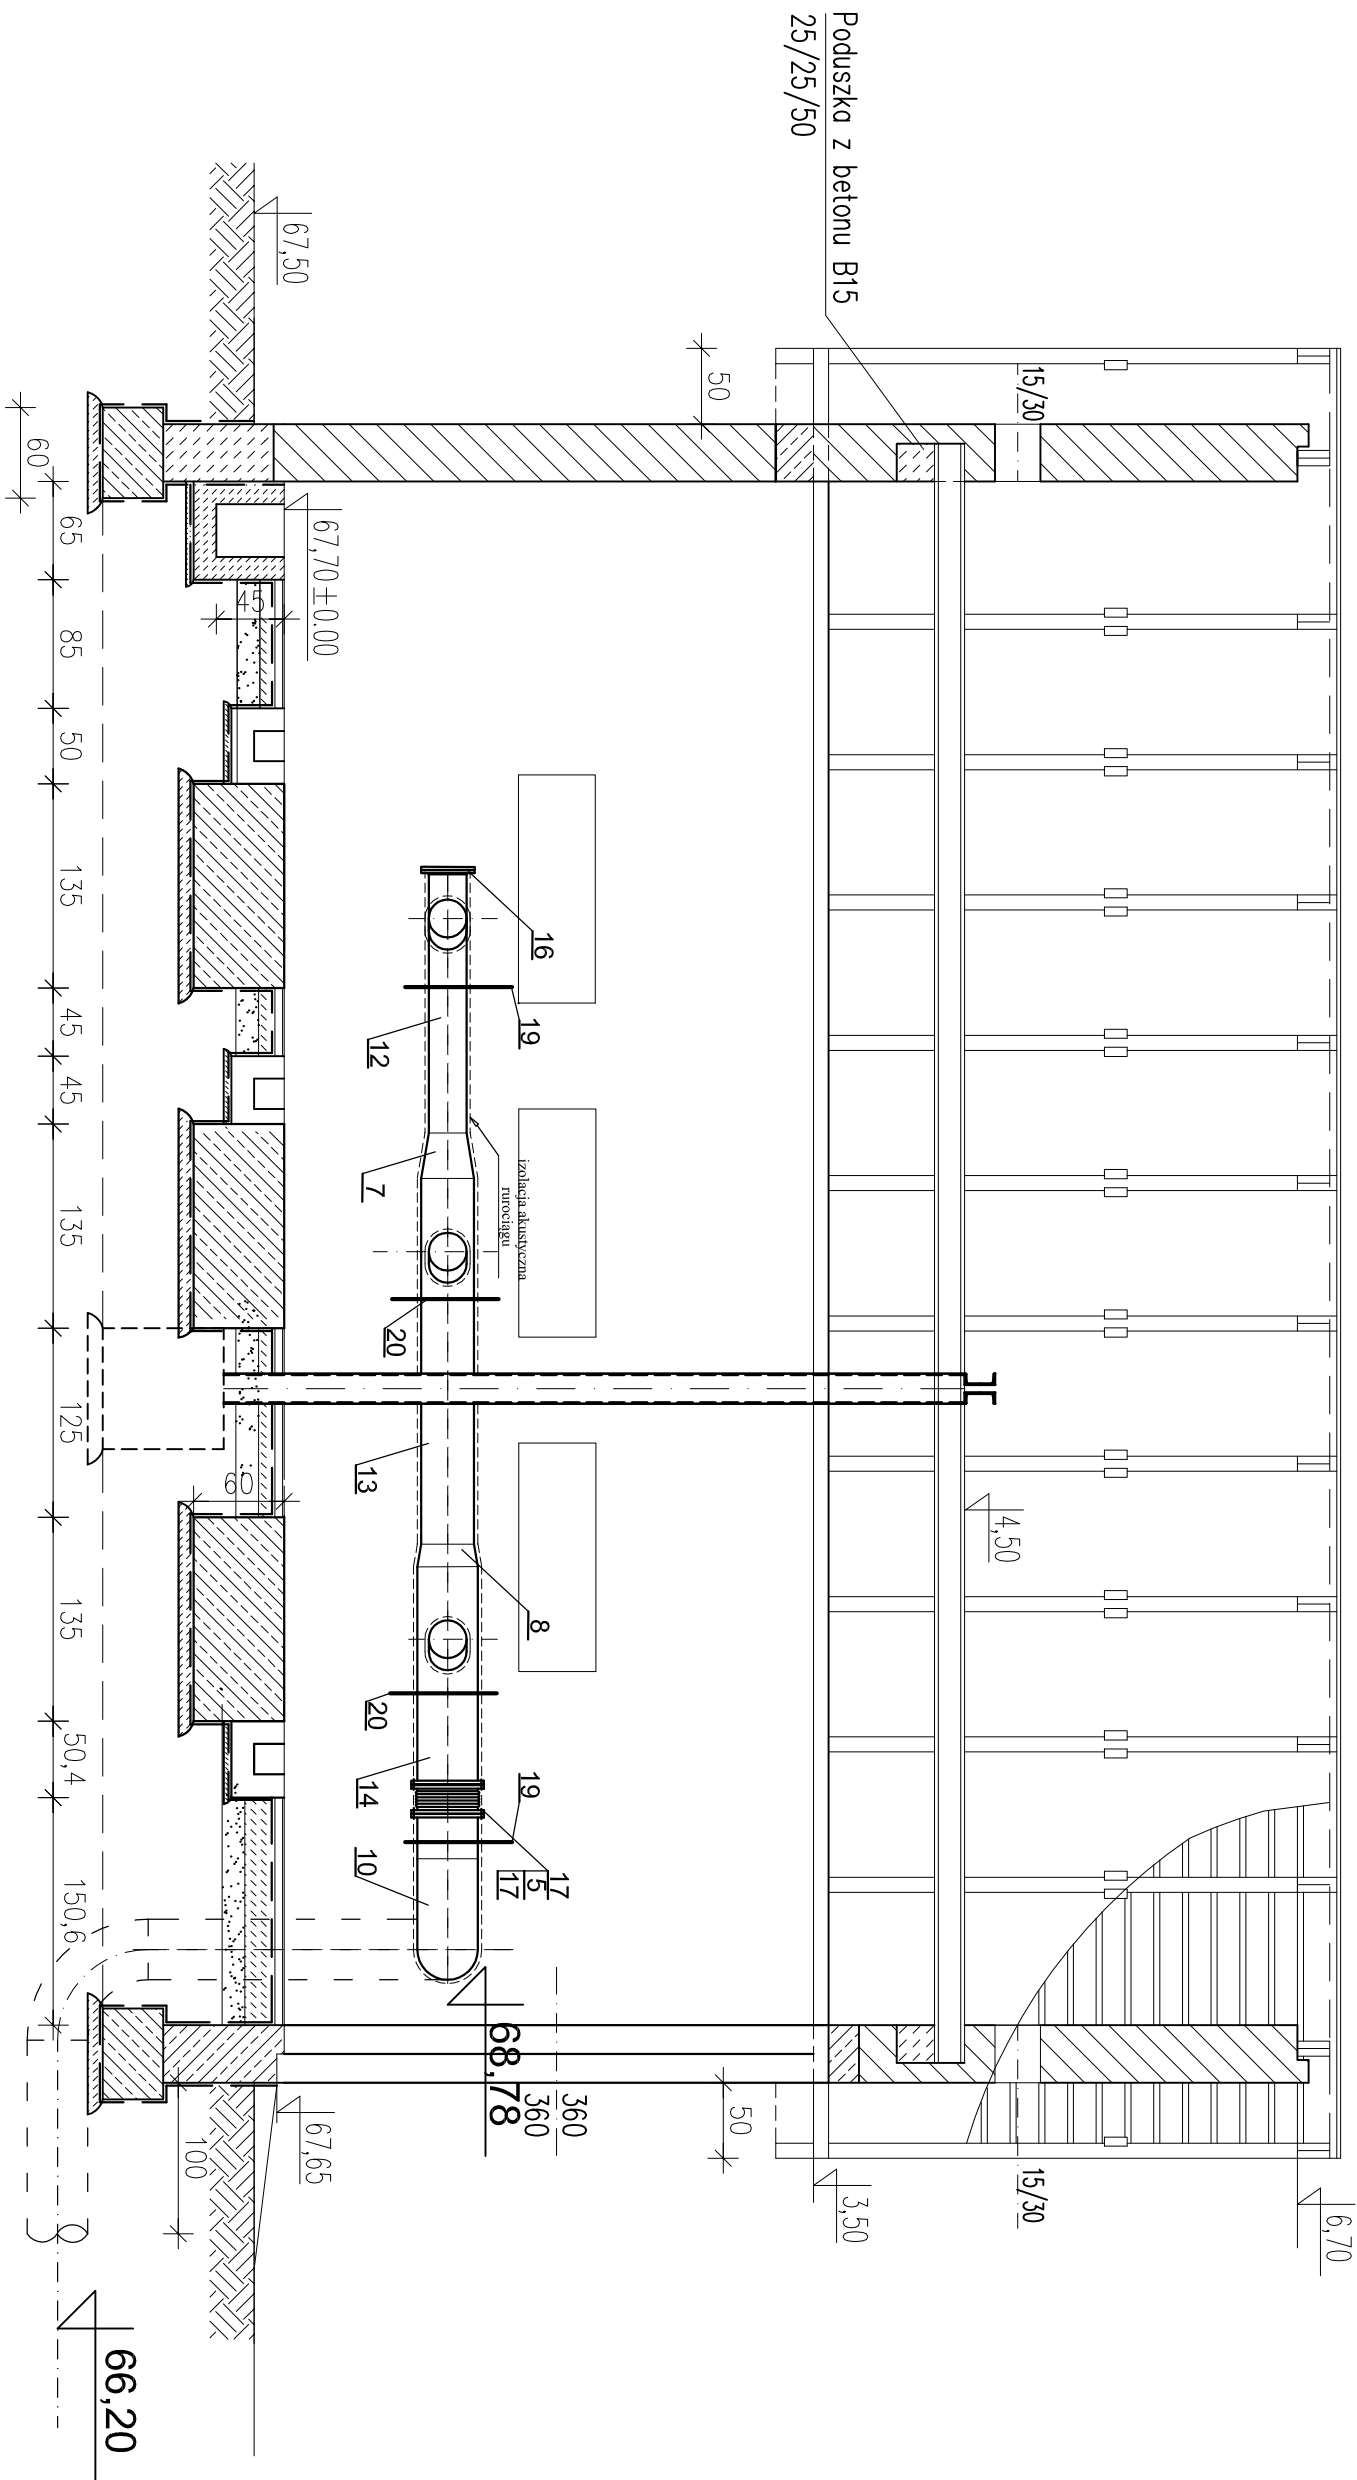


Przekrój A-A



Przekrój C-C




Rzut przyziemia



ZESTAWIENIE ARMATURY I URZĄDZEŃ

Lp.	NR WSK. Schematu	NAMWA URZĄDZENIA	PARAMETRY	ILOŚĆ	UWAGI
1	D1-10	Bezolejowa dmuchawa	Qmax=2350 m³/h	3 szt.	np. Atlas Copco
2	D2-10	śrubowa zmiennobrotowa	Spręż. ≈ 0 m	3 szt.	typ ZS 55-G/700-50 VSD
3	D3-10	z obudową dźwiękochłonną	N=55 kW	3 szt.	lub równoważne
4	D4-10	Przepustnica z napędem ręcznym	ciężar 10/10kg	3 szt.	np. VAG, EBRO
5	D5-10	otwieranie kolanierzy	PN10	3 szt.	lub równoważne
6	P11-10	Czujnik temperatury	-	1 szt.	wg.proj. AKPIA
7	Pc1-10	Czujnik ciśnienia	-	1 szt.	wg.proj. AKPIA
8	DN400	Kompensator mieszkowy z kolanierem luźnym	DN400	1 szt.	np. Wilbrandt Gummitchnik
9	DN150/DN250	Dyfuzor L=30cm	DN150/DN250	3 szt.	np. Asko-Tech
10	DN250/DN350	Dyfuzor L=30cm	DN250/DN350	3 szt.	np. Asko-Tech
11	DN350/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN350/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
12	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
13	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
14	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
15	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
16	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
17	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
18	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
19	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech
20	DN400/DN400	Dyfuzor L=30cm	DN400/DN400	1 szt.	np. Asko-Tech



BUDYNEK DMUCHAW - OB.NR 10.

1:50

BPAK we Wrocławiu Sp. z o.o.		Nr rej. S48-2/2011	
52-010 Wrocław		ul. Opolska 11-13 lok.1	
Inwestor: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczawie dla m. Kościelna		Revis. ....	
Czytelny: Budynek dmuchaw - ob. nr 10			
Skala: 1:50			
Rzut i przekroje		T3	
Projekt: mgr inż. Dariusz Mazurko		Data: 09/2012	
Wykonanie: mgr inż. Monika Czajkowska-Kocini		Data: 09/2012	